


23区灰溶融施設 溶融スラグ【鉛】溶出試験結果

単位:mg/L

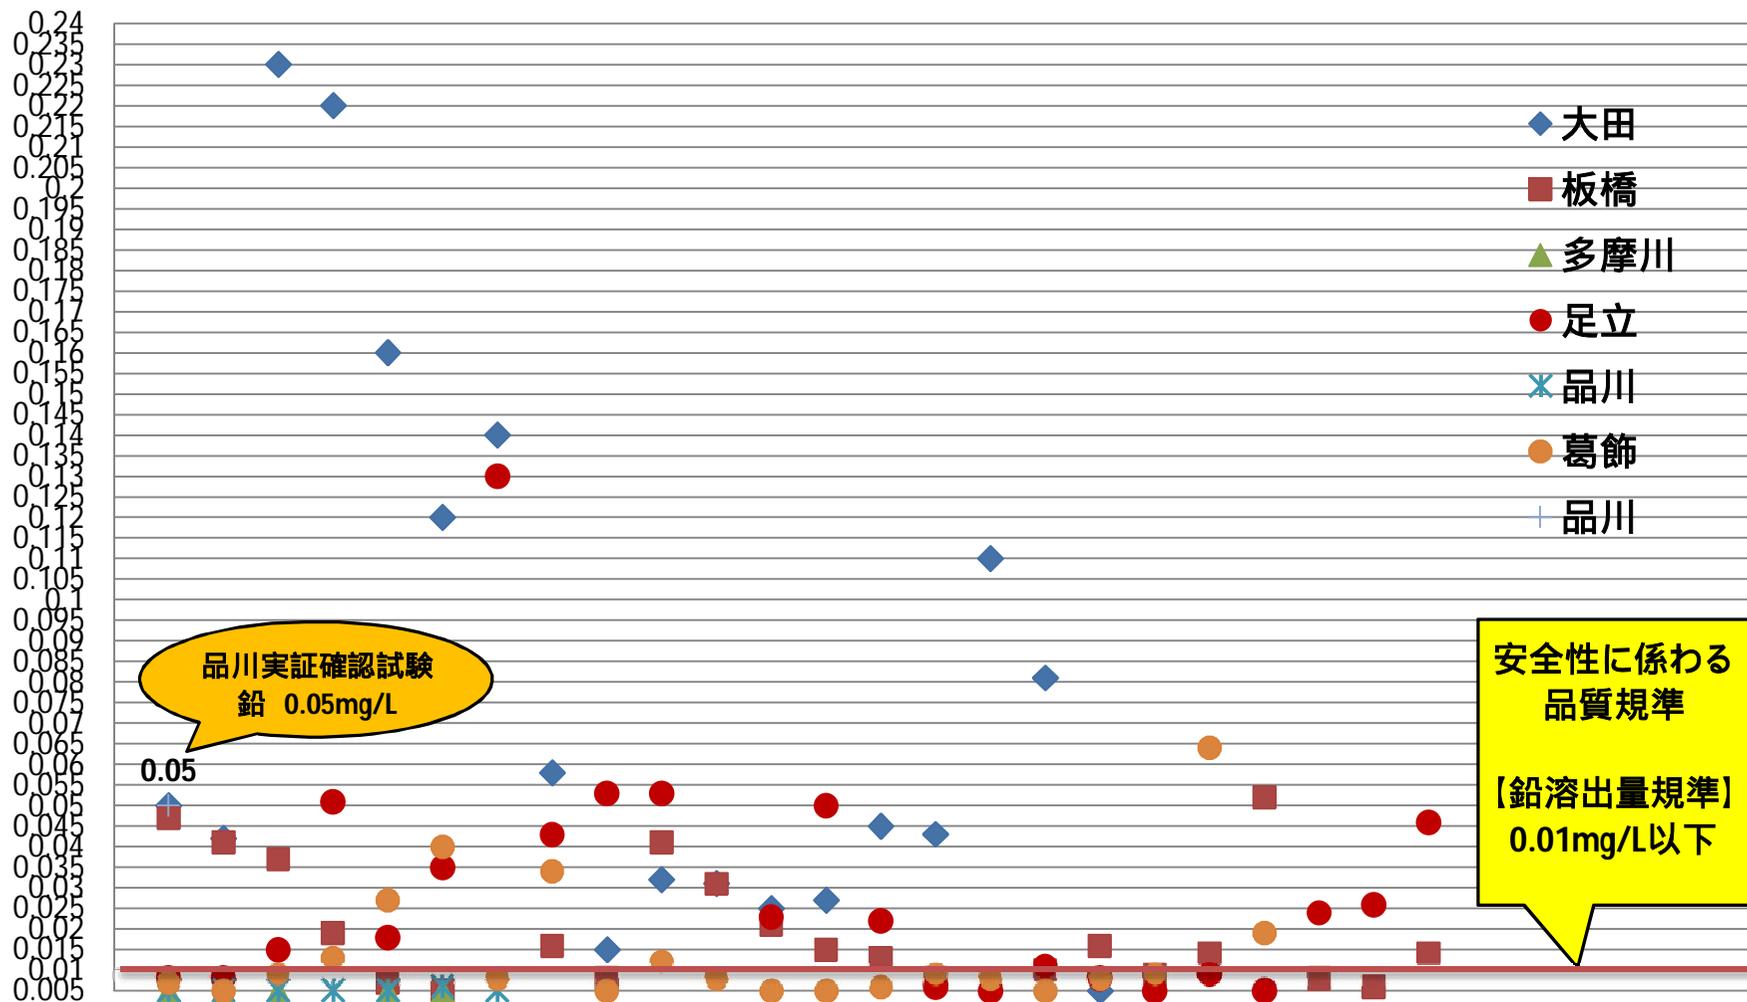

平成19年4月 ~ 平成19年10月